Impianto MRL GEARLESS in edifici esistenti

MRL GEARLESS system in existing buildings

Conforme alla direttiva ascensori EN.81.2. Possibilità di fossa min. 250 e testata 2500 (EN 81.21)

In compliance with EN 81.2. Lift Directive. Pit min. 250 and headroom 2500 (EN 81.21)

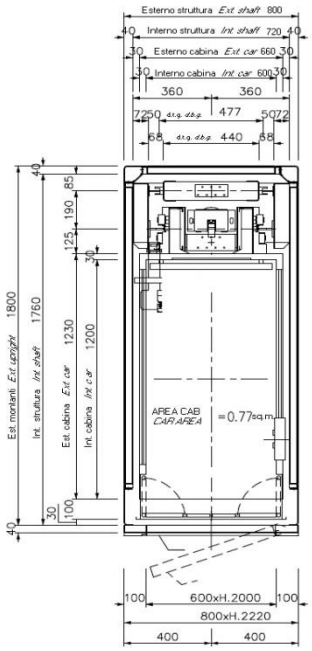

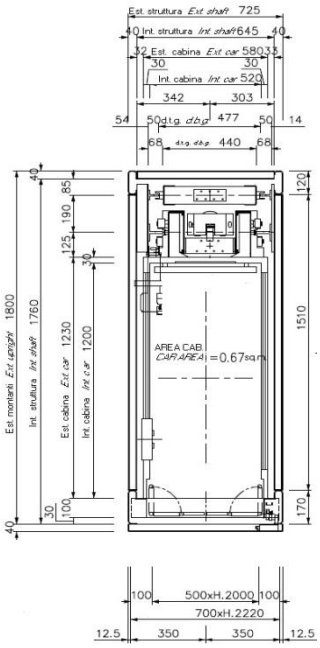

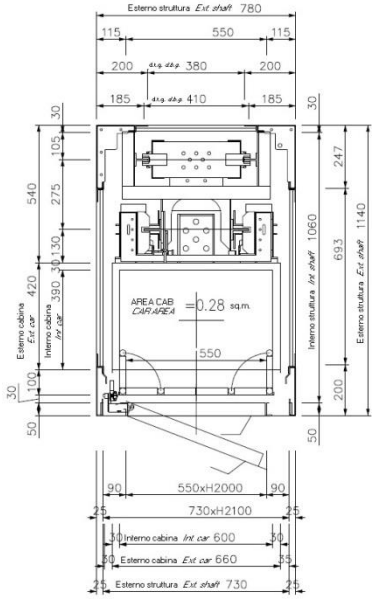

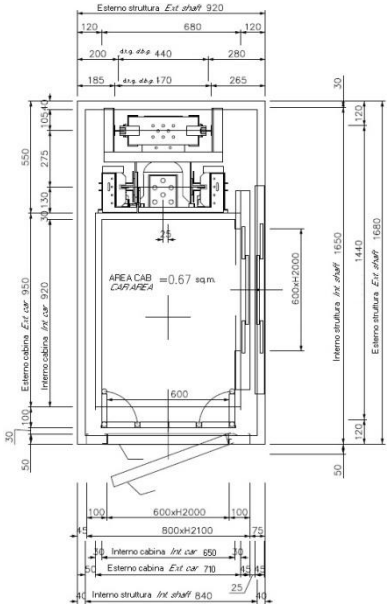

Tutte le misure sono espresse in millimetri (disegno non in scala)